


ダクト型 温度・露点変換器 TAD65D の型番構成

(TAD65D-1608)

TAD65D の型番は「露点計測精度」、「センサプローブ長」、「露点温度と気体温度の出力(*)」、「オプション」を示す記号から構成されます。(* 露点温度と気体温度で異なる計測レンジをご希望の場合はお問い合わせ下さい)

型番構成例

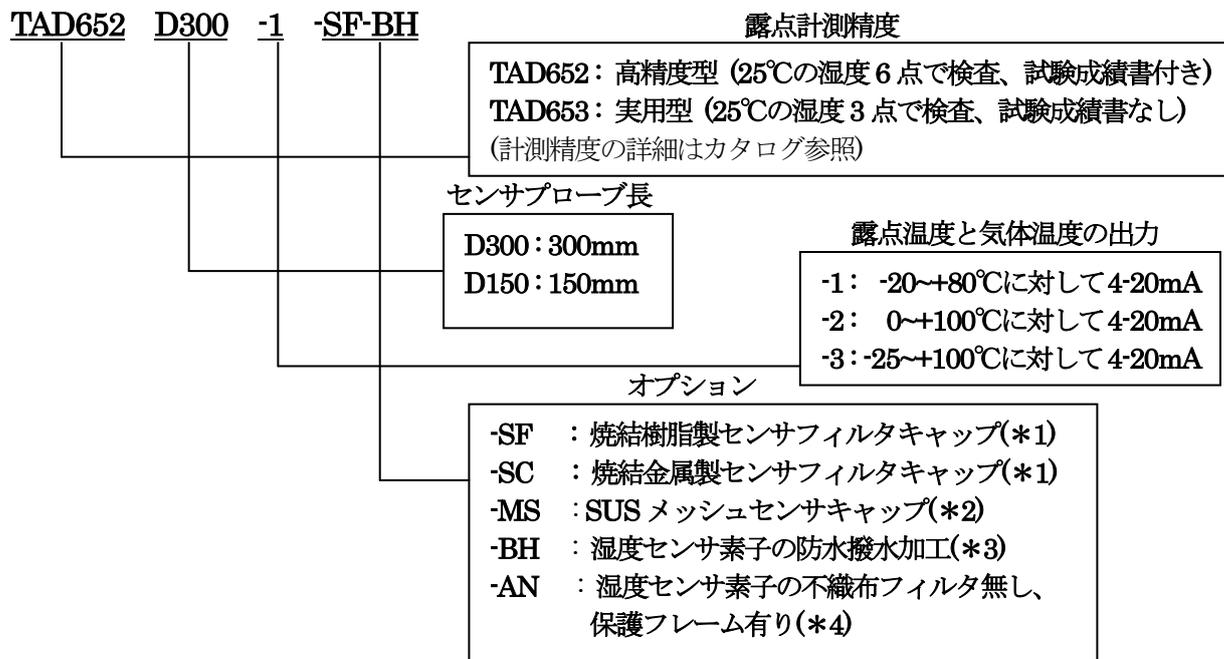

別売品等

直流電源 (*5)

取付用フランジ FL-TAD

交換用湿度センサ素子 TI-A

トレーサビリティ証明取得一式 (*6)

- *1 粉塵、オイルミスト等の飛来が予測される環境下での長期安定性を高めます。
- *2 霧、湯気の発生が予測される場合に適します。
- *3 結露の発生が予測される環境下での長期安定性を高めます。
- *4 結露状態からの速い復帰が必要な場合に適します。不織布によるフィルタ機能は無くなります。
- *5 TAD65D 駆動用 DC24V 電源です。AC100~240V で使用できます。
- *6 国家標準へのトレーサビリティ証明書類一式を提出します。